

Detail 3. - Výtah

BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZŠ
STAVEBNÍ ÚPRAVY **M 1 : 25**

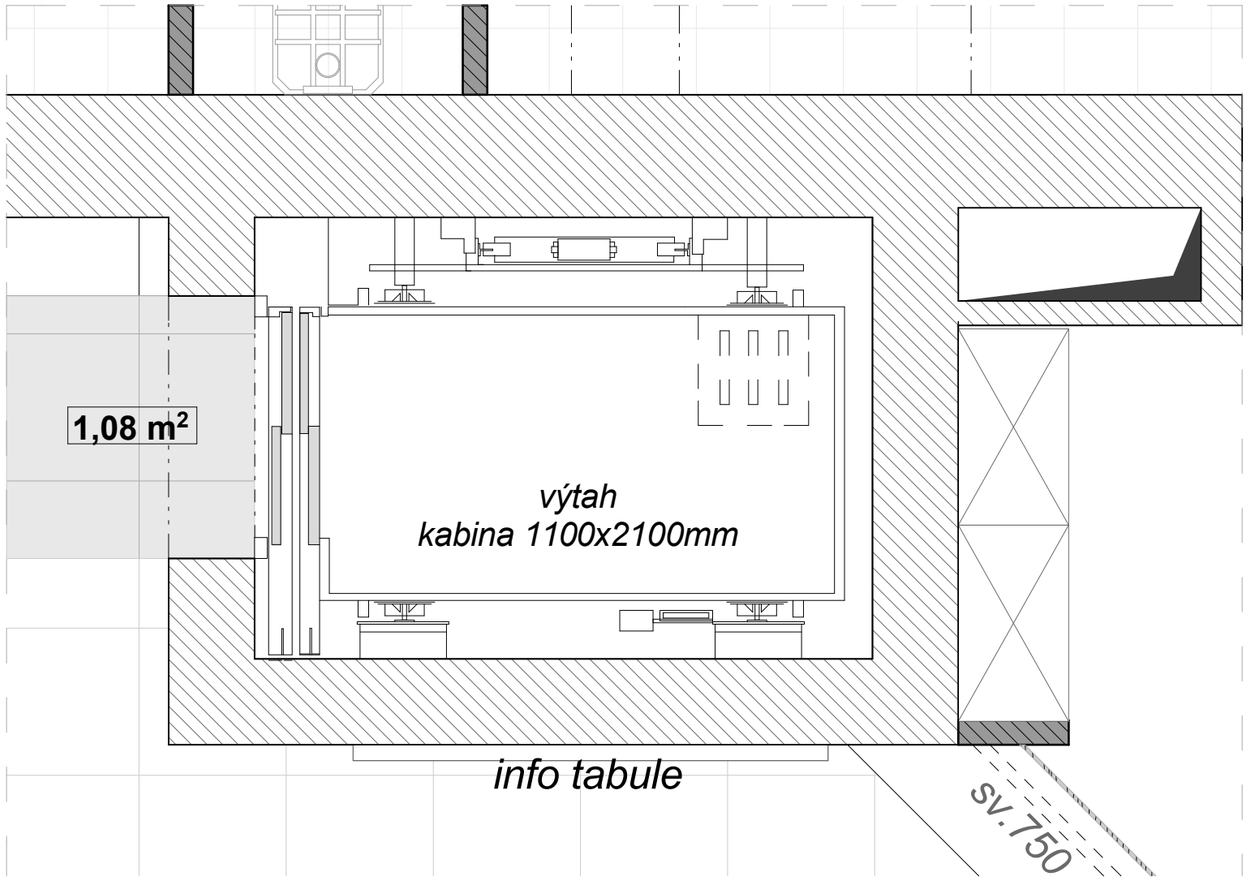

<u>výtah nutné dovybavit</u>
- ovladače s hmotovými prvky - Braillovo znaky
- akustická signalizace - hlašení pater, indukční odposlech

Vybavení výtahu musí odpovídat požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb.

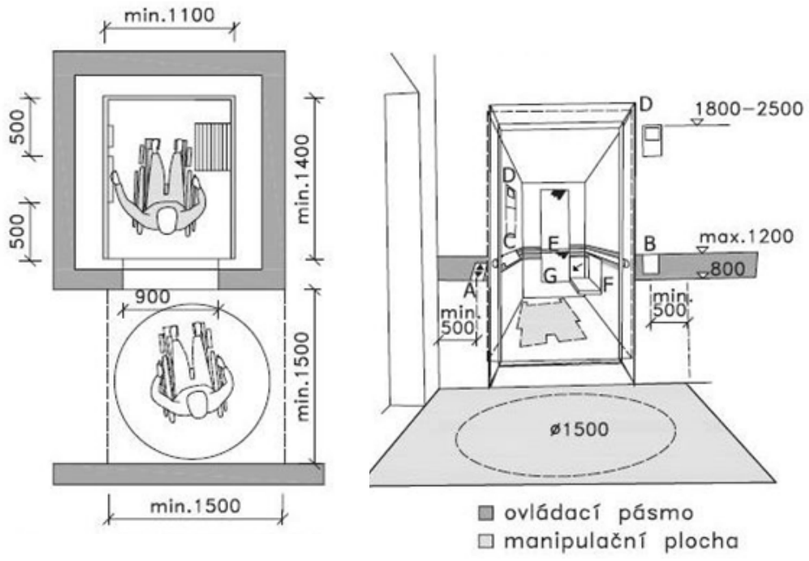

VÝTAHY

Řešení musí být v souladu s přílohou č.1 odst. 3. Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

<u>Požadavky:</u>

- Stavby se přednostně vybavují výtahy. Šikmé nebo svislé zdvihací plošiny se použijí jen v odůvodněných případech u změn dokončených staveb. Šikmou zdvihací plošinou se rozumí především schodišťový výtah.
- Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně **1500x1500 mm**.
- Šachetní a klečové dveře výtahu musí být provedeny jako **samočinné vodorovně posuvné dveře**. Klec výtahu musí mít šířku min **1100mm** a hloubku min **1400mm**. Šířka vstupu musí být min **900mm**. V odůvodněných případech u změn dokončených staveb může být klec výtahu zmenšena až na šířku nejméně 1000mm a hloubku nejméně 1250mm. Šířka vstupu musí být nejméně 800mm.
- Požadavky na provedení a umístění **ovladačů** výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu stanoví **příslušné normové hodnoty**. Sklopné **sedátko** v kleci výtahu musí být v dosahu ovladačů.
- Nosnost plošiny pro vozík musí být **nejméně 250 kg**. Požadavky na osvětlení, ovládací a nouzové zařízení svislé zdvihací plošiny a na ohrazení u jízdní dráhy s ohrazením stanoví příslušné normové hodnoty.
- Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět. Další požadavky na provedení ovladačů výtahů a na jejich označení reliéfními značkami stanoví příslušné normové hodnoty.
- Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích stanoví příslušné normové hodnoty.
- Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídící systém signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze.
- Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno symbolem podle vyhlášky

<u>POZNÁMKY :</u>

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTIČIT VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A VEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ
- PŘI VEŠKERÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NOVĚ VZNESENÝCH POŽADAVKŮ ZE STRANY STAVEBNÍKA. PŘI VEŠKERÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

jP
Bc.Jiří Preisler, DiS., Konečná 902/19, Karlovy Vary
mob: +420 602 541 106 / e-mail: PreislerJiri@gmail.com
IČ: 05067154
VYPRACOVAL Bc.Jiří Preisler, DiS.
ZODP. PROJEKTANT Ing.arch. Pavel Petrák

D3