

Detail 4. - Dveře


BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZŠ
STAVEBNÍ ÚPRAVY **M 1 : 25**


JEDNOKŘÍDLÉ
VNITŘNÍ DVEŘE

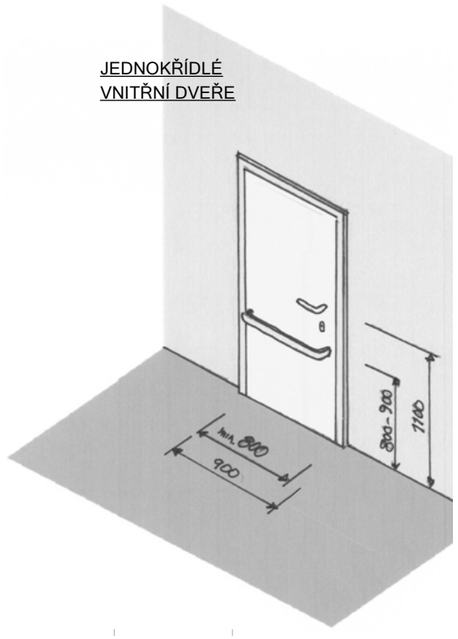


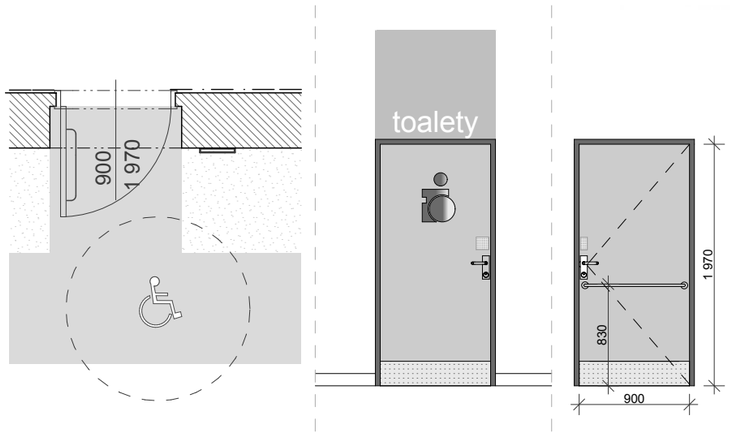


PROSKLENÉ
JEDNO / DVOUKŘÍDLÉ / AUTOMATICKÉ DVEŘE

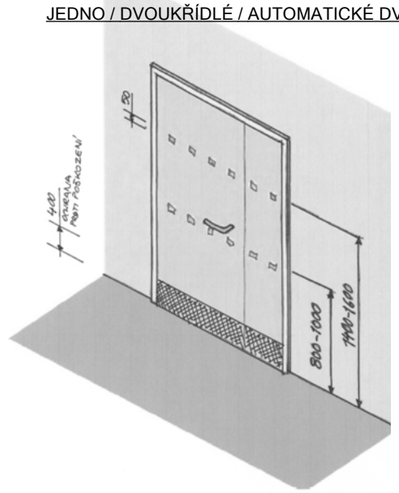


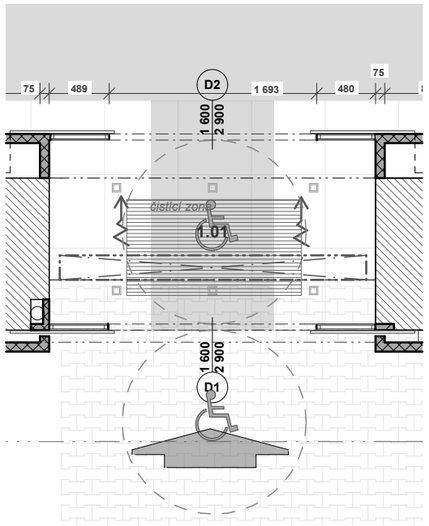


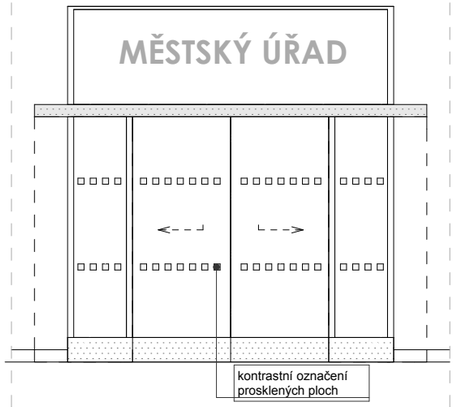


VSTUPNÍ / DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

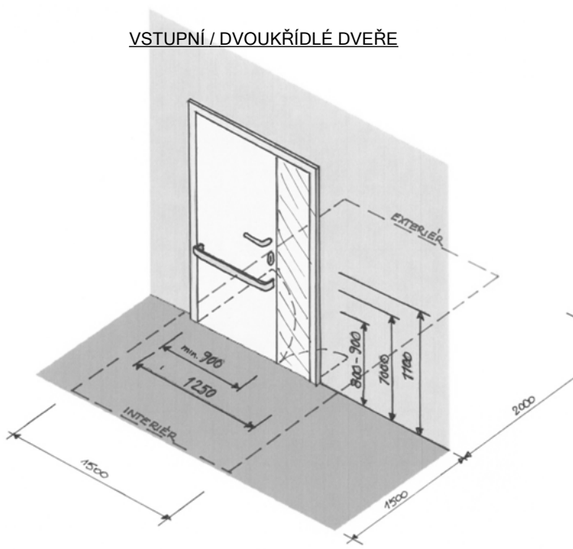

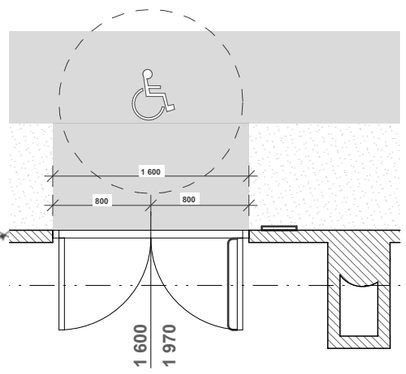

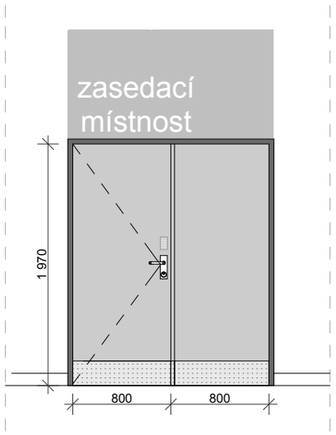

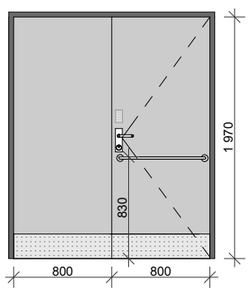

VSTUP DO BUDOVY

Řešení dveří musí být v souladu s přílohou č.3 odst. 1. Vstupy do budov k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Požadavky:

- Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně **1500 x 1500mm**. Při otevírání dveří ven musí být šířka **min 1500mm** a délka ve směru přístupu **min 2000mm**.
- Sklon plochy před vstupem do budovy pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).
- Vstup do objektu musí mít šířku nejméně **1250mm**. **Hlavní křídlo** dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně **900 mm**.
- Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši **800-900 mm** opatřena vodorovnými **madly** přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
- Dveře smí být zaskleny od výšky **400mm**, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
- Zámek dveří musí být umístěn min **1000mm** od podlahy, klika nejvýše **1100mm**.
- Horní hrana **zvonkového panelu** smí být max **1200mm** od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky min **500 mm**.
- Vstupy musí být snadno **vizuálně rozeznatelné** vůči okolí.
- Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než **800 mm** nad podlahou, musí být ve výšce **800-1000mm** a zároveň ve výšce **1400-1600mm** **kontrastně označeny** oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.
- Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také signalizací optickou.
- Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby.

DVEŘE

Řešení musí být v souladu s přílohou č.3 odst. 3. Dveře k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Požadavky:

- Dveře musí mít světlou **šířku nejméně 800 mm**.
- Světlá šířka dveří ve sportovních stavbách musí odpovídat rozměrovým parametrům sportovních vozíků.
- Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši **800-900mm** opatřena **vodorovnými madly** přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
- Dveře smí být zaskleny od výšky **400mm** nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
- Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než **800mm** nad podlahou, musí být ve výšce **800-1000mm** a zároveň ve výšce **1400-1600mm** kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky min **50mm** nebo pruh ze značek o průměru min **50mm** vzdálenými od sebe nejvíce **150mm**, jasně viditelnými oproti pozadí.

POZNÁMKY :

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTIČIT VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A VEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ
- PŘI VEŠKERÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NOVĚ VZNESENÝCH POŽADAVKŮ ZE STRANY STAVEBNÍKA. PŘI VEŠKERÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

jP
Bc.Jiří Preisler, DiS., Konečná 902/19, Karlovy Vary
mob: +420 602 541 106 / e-mail: PreislerJiri@gmail.com
IČ: 05067154

VYPRACOVAL
Bc.Jiří Preisler, DiS.

ZODP. PROJEKTANT
Ing.arch. Pavel Petrák

D4