
půdorys 1.NP - vodovod, kanalizace

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY MěÚ HORNÍ SLAVKOV

ETAPA č.1 **STAVEBNÍ ÚPRAVY** **M 1 : 50**

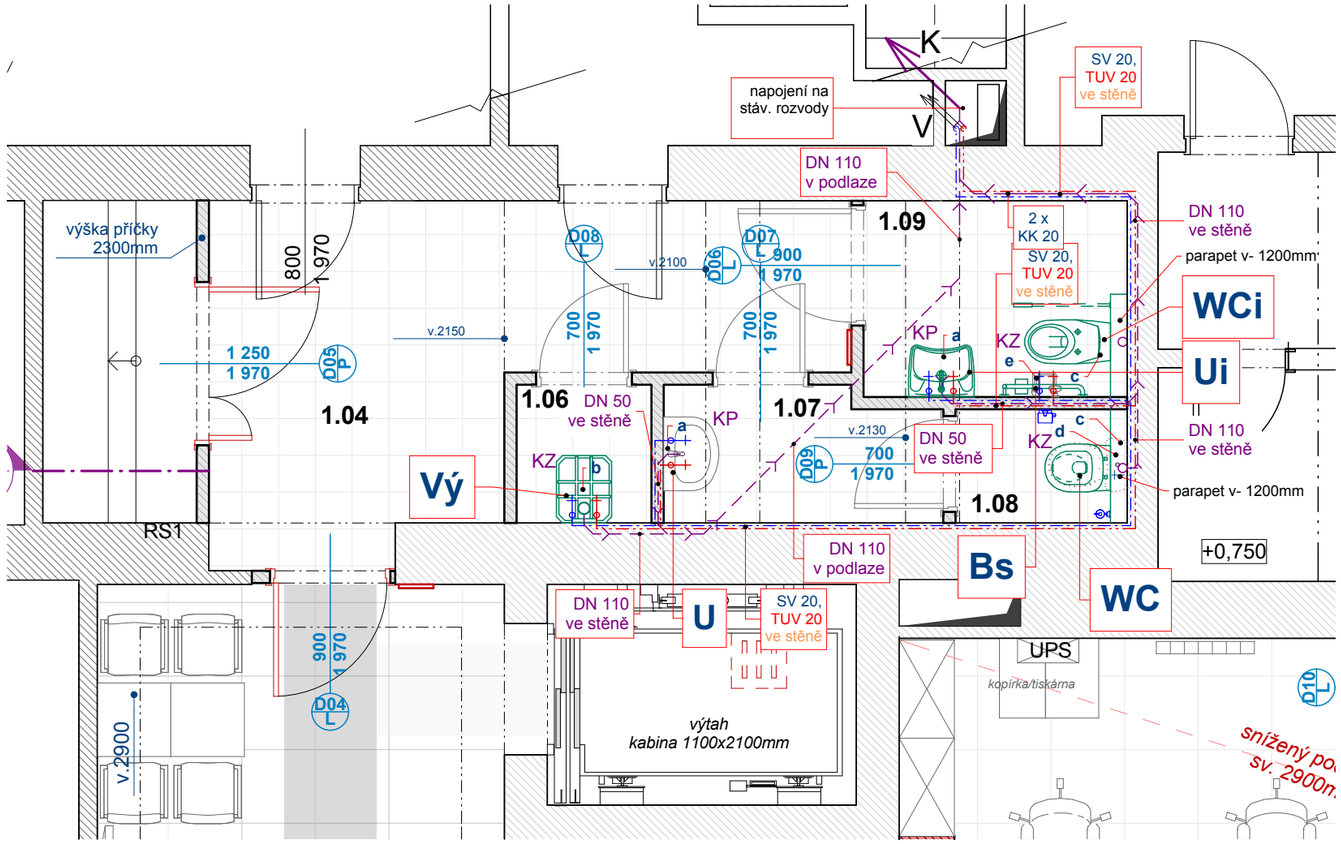

Tabulka místností 1.NP		
Č.	**Název místnosti**	**Plocha (m2)**
1.01	zádveří	3,99
1.02	vstupní hala	44,43
1.03a	recepce - klienti	8,71
1.03b	recepce / czech point	10,38
1.04	chodba	10,88
1.05	sklad	3,30
1.06	uklid	1,24
1.07	umyv. muži	2,42
1.08	WC muži	1,30
1.09	WC ženy / invalida	3,44
1.10	zádveří - chodba	17,93
1.11	chodba schodiště	29,36
		137,38 m2

LEGENDA 1.NP ZTI :

U - keramické umyvadlo se zdním kantem bílé
Ui - keramické umyvadlo pro tělesně postižené se zadním kantem bílé
WCi - WC mísa závěsná keramická bílá pro tělesné postižené
Vý - výlevka závěsná keramická s roštem
P - pisoár závěsný keramický bílý
Bs - bidetová sprcha

Pozn. : zařizovací předměty se předpokládají **vyšší kvality**.
Jednotlivé typy budou určeny v dokumentaci pro provedení stavby, dle aktuální cenové nabídky.

rozvody kanalizace vnitřní PP HT

TUV rozvody teplé užitkové vody PP-R, PN 20

SV rozvody studené vody PP-R, PN 20

Výška výtoků nad podlahou :
(alternativně výška výtoku dle typu ZP)

Umyvadlo, rohový ventil .....0,60 m
WC závěsné,
rohový ventil .....1,05 m

Sprcha, baterie nástěnná .....1,10 m
Kuchyňský dřez,
rohový ventil .....0,60 m

a - baterie umyvadlová stojánková 2 x T66-15
b - baterie nástěnná k výlevce
c - splachovací nádrž WC stěnová
d - ovládací deska WC
e - bidetová sprcha


Tvarovky:
KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění pro d=58 ((umyvadla, dřezy, výlevka)
KZ - koleno pro připojení WC - je součástí dodávky montážního prvku
R - redukce excentrická
O - odbočka (v odpadním potrubí 88,5°, ve svodném 45°)
HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky sprchové vaničky, vany
ČK - čistící kus 90° s uzavíracím víkem do svislého potrubí
OV - odtokový ventil, pračka, myčka nádobí

Rozvody kanalizace budou provedeny z potrubí a tvarovek PP HT v dimenzích DN 50 až 125 uložené především v konstrukcí zděných stěn, potrubí bude spojováno na těsnicí kroužky popř. lepeno- dle technických podmínek výrobce potrubí. Rozvod se částečně uloží do vrstvy pod podlahovou konstrukcí. Pro průchod v nosných konstrukcích se použijí chráničky. Stávající kanalizační odpadní stoupací potrubí je vyvedeno nad rovinu střechy a opatřeno větrací hlavicí. Na stoupacím potrubí se nad podlahou osadí čistící kus. Stávající rozvody je pro další stupeň dokumentace řádně prověřit.

Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z potrubí a tvarovek PPR PN 20 v dimenzích DN 15 až 20 uložené ve zděných svislých konstrukcí. Potrubí bude spojováno svařováním nebo armaturami dle předepsaného technologického postupu výrobce potrubí. Pro průchod v nosných konstrukcích se použijí chráničky. Rozvody se po celé délce opatří převlekou tepelnou izolací. Rozvody vody vyspádovat k vypouštěcím ventilům. K armaturám umístěným na potrubí zajistit přístup pro kontrolu a údržbu.
Příprava teplé užtkové vody se nemění. Rozvod cirkulace zůstává bez zásahu.

***Pozn.:* Před zahájením prací je nutné prověřit místa pro napojení rozvodů vody a kanalizace!**

Půdorysné schéma budovy m 1:500

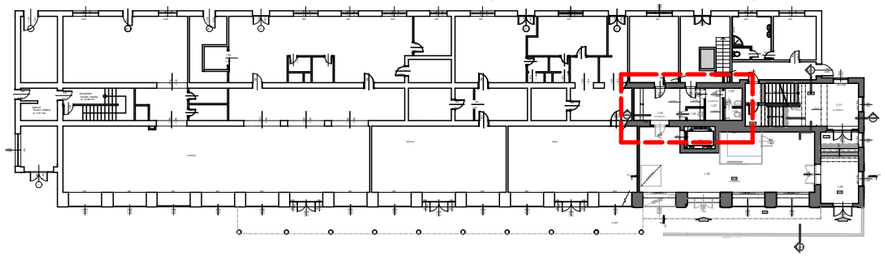

POZNÁMKY :

- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, A NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ ČI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NOVĚ VZNESENÝCH POŽADAVKŮ ZE STRANY STAVEBNÍKA. PŘI VEŠKERÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

jP
Bc.Jiří Preisler, DiS., Konečná 902/19, Karlovy Vary
mob: +420 602 541 106 / e-mail: PreislerJiri@gmail.com
IČ: 05067154

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT A AUTORIZACE:

VYPRACOVAL: Bc.Jiří Preisler, DiS.

ZODP. PROJEKTANT: Ing.arch. Pavel Petrák

INVESTOR: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

STAVBA:
Bezbariérové upravy MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov
č.parc. 928, 2533/48 k.ú. Horní Slavkov
ETAPA č.1

FORMÁT	MĚŘÍTKO
A4	**1:50**
STUPEŇ: DPP	
DATUM: 03/2018	PARÉ

OBSAH: **Půdorys 1.NP - vodovod, kanalizace**

Č. VÝKRESU: **D.1.4.1.2**