Legenda VO:

RVO	vyměněný rozvaděč veřejného osvětlení
S	stávající světelný bod parkový na ocel. sloupu (70W; 4,5m)
S	stávající světelný bod parkový na ocel. sloupu (70W; 4m)
S	stávající světelný bod silniční na ocel. sloupu (100W; 8m)
R	stávající místní rozhlas
PR	přeložený místní rozhlas
N	nový světelný bod silniční na ocelovém sloupu s výložníkem
N	nový světelný bod silniční na ocelovém sloupu bez v výložníku
Z	zásuvkový vývod pro údržbu
— VO —	stávající podzemní vedení VO (AYKY 4Bx25/CYKY-J 4x16)
— VO —	nové podzemní vedení VO (CYKY-J 5x10)
— —	nové podzemní vedení VO (2 x CYKY-J 5x10)
— —	nové samostatné uzemnění VO (pásek FeZn 30x4)
xn	obetonovaná chránička vedení (KF 09050)
×	zařízení VO ke zrušení

Tabulka světelných bodů:

SV. BOD	STOŽÁR	VÝLOŽNÍK	SVÍTIDLO	ELEV.
N1÷11	D□S65-DV	VS76 100060-1/0°	Q-Lux(min.)-40W-TIII	0°
N12,N14	D□S65	–	Q-Lux(min.)-30W-TIII	0°
N13,N15,N16	D□S65-DV	VS76 50060-1/0°	Q-Lux(min.)-40W-TIII	0°
N17	D□S65-DV	VS76 100060-2/100°/0°	2xQ-Lux(min.)-40W-TIII	0°
N18÷24	D□S50-DV	VS76 150060-1/5°	Q-Lux(min.)-20W-TIII	0°
N25÷28	D□S65-DV	VS76 100060-1/0°	Q-Lux(min.)-20W-TIII	0°
N29÷32	D□S65	–	Q-Lux(min.)-20W-TIII	0°
N33,N34	D□S65-DV	VS76 150060-1/0°	Q-Lux(min.)-20W-TIII	0°
N35÷37	D□S60-DV	VS76 150060-1/5°	Q-Lux(min.)-30W-TIII	0°
N38÷40	D□S60	–	Q-Lux(min.)-30W-TIII	5°
N41÷43	D□S50	–	Q-Lux(min.)-20W-TIII	0°

Upozornění: Veškeré uváděné typy jsou pouze doporučené, které lze nahradit ekvivalenty.

Vyobrazení a situování světelných bodů:

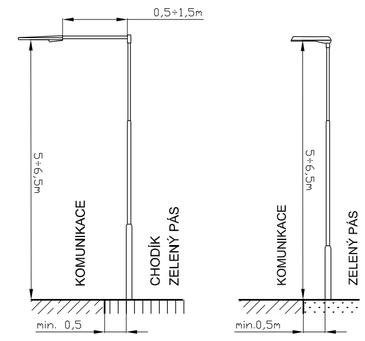

Legenda optiky:

— —	nová chránička HDPE 40
xn	obetonovaní chráničky HDPE

Legenda stávajících sítí:

CE	CETIN metalický zaměřený
CE	CETIN metalický nezaměřený
CE	CETIN optický zaměřený
CE	CETIN nadzemní
CE	CETIN neprovozovaný
CEZ	ČEZ podzemní NN
CEZ	ČEZ podzemní NN geodeticky zaměřeno
	cizí podzemní NN
CEZ	ČEZ podzemní VN
	ČEZ-ES horkovod podzemní
	ČEZ-ES teplovod podzemní
	ČEZ-ES teplovod podzemní rušený
	ČEZ-ES TUV podzemní
	VODAKVA kanalizace
	VODAKVA vodovod
	Innogy plyn VTL
	Innogy plyn STL
	Innogy plyn nefunkční

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje: dle ČSN EN 61140 ed.3
zemnící soustava: stožáry a RVO budou propojeny zemnícím páskem FeZn 4x30
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST
projekty elektro
návrhy a dodávky
osvětlení
nám Krále Jiřího 8, Cheb
Tel.: 354 436 246
IČO:46862579
e-mail: elvost@seznam.cz

Projektant: Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík	Paré:
Stavebník: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Číslo zakázky: 180709
Kraj: Karlovarský	Obec: Horní Slavkov	Datum: 08/2018
Akce: **VO ul. Sportovní Horní Slavkov**		Měřítko: 1:1000
Část: **D.2 Veřejné osvětlení**		Stupeň: DUR
Obsah: **Koordinační situační výkres**		Číslo výkresu: **C.3**